


SDU

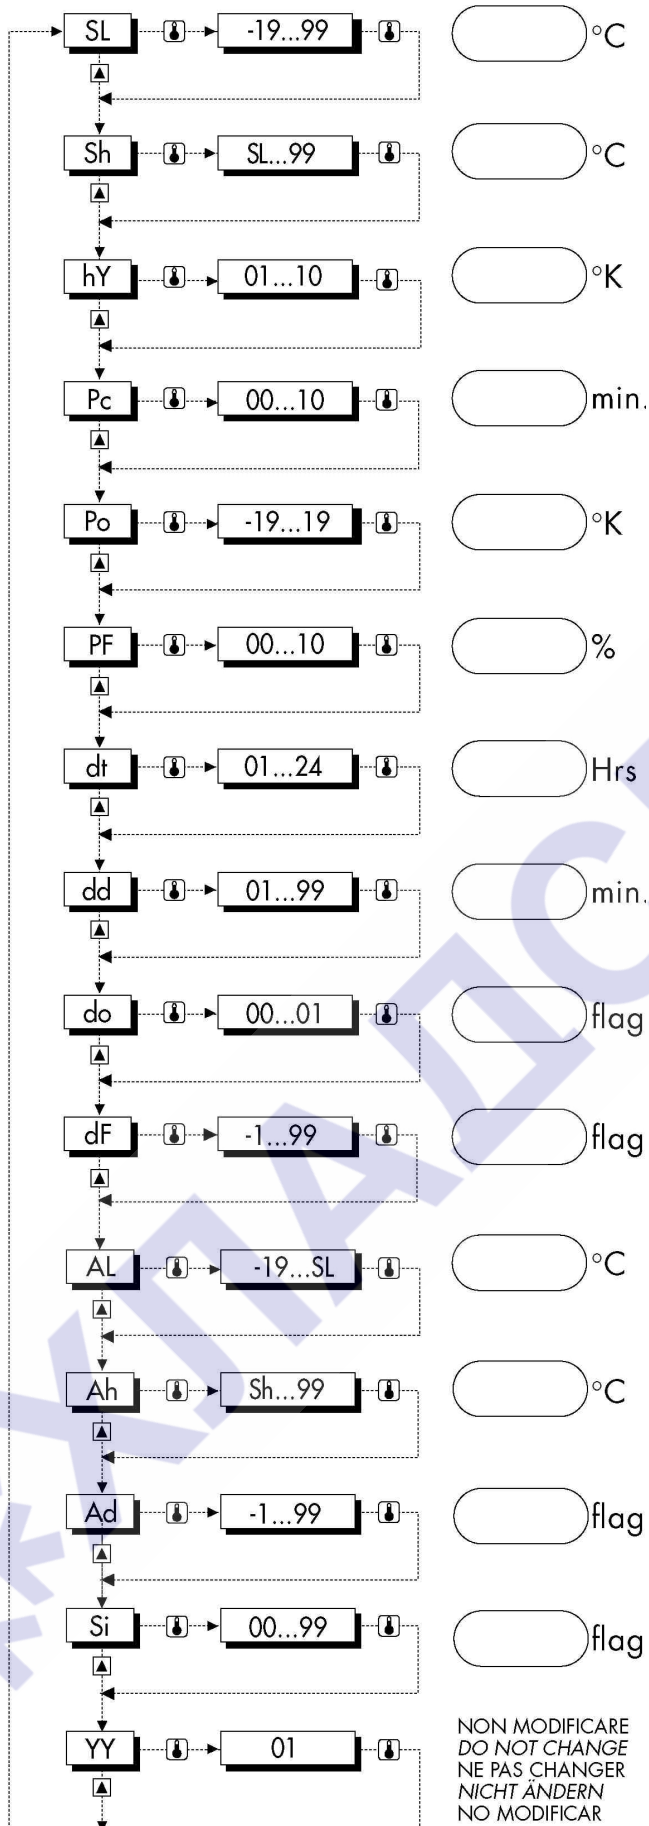

Минимально возможное значение рабочей точки

Максимально возможное значение рабочей точки

Дифференциал температуры

Время остановки компрессора (для соленоида не актуально)

Калибровка датчика температуры

Соотношение времени работы/паузы при неисправном датчике

Интервал между двумя последовательными процессами оттайки

Длительность оттайки

Оптимизация оттайки

Визуализация оттайки(-1 –“dF”, 0- температура в объеме,>0-“dF” до достижения уставки или 1-99 сек.)

Нижний предел сигнализации

Верхний предел сигнализации

Время срабатывания сигнализации

Задержка визуализации температуры

NON MODIFICARE
DO NOT CHANGE
NE PAS CHANGER
NICHT ÄNDERN
NO MODIFICAR